

výchozí IP adresa: 192.168.0.7



výchozí jméno i heslo pro přihlášení : admin

tláčítko RESET (mezi napájecím a ethernet konektorem) vrátí výchozí nastavení.

Pozn.:

nová lokální IP adresa platí i pro konfiguraci protokolem HTTP na portu 80 (obr.1-červená elipsa)

Nastavení komunikace s GBO v síti 192.168.1.xxx :

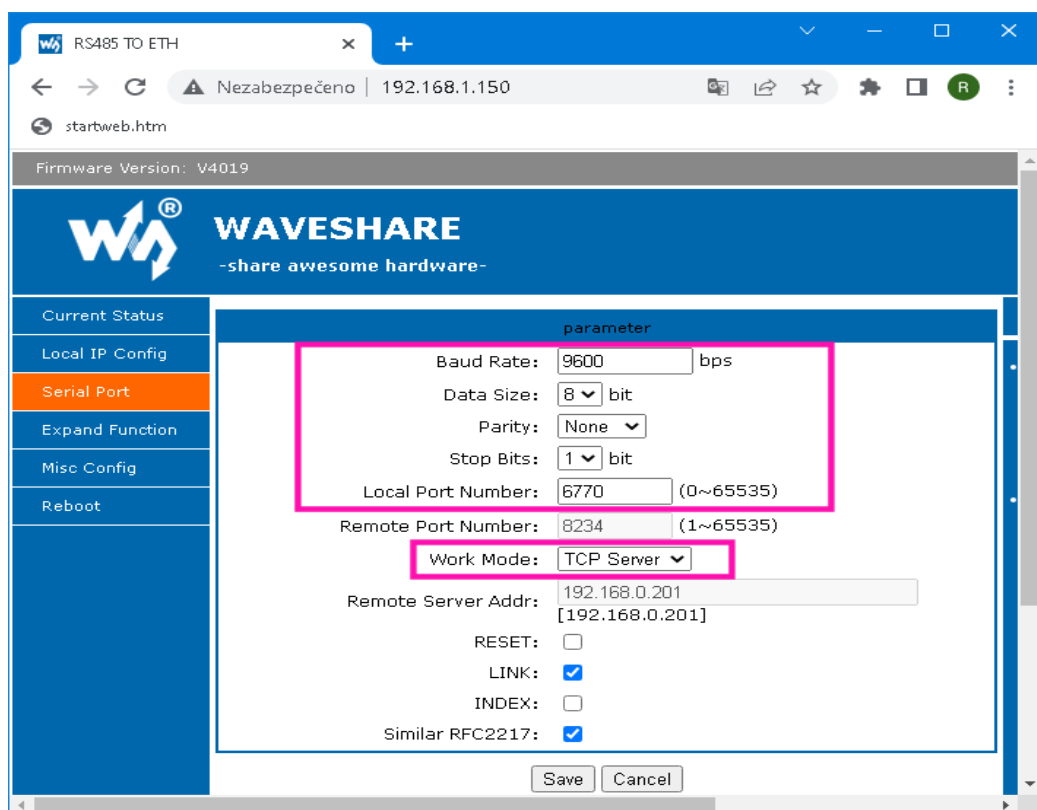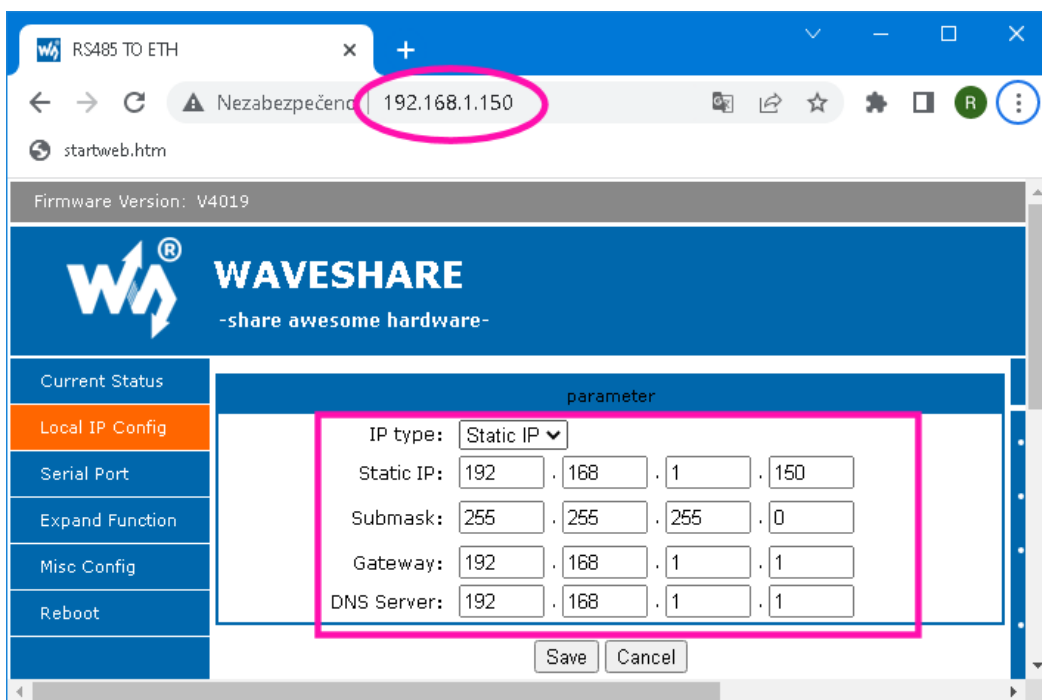

GreenBonO_HMI (ver.: 3.0.1.1)

soubor přístupová práva nápověda Jazyk (Language)

Komunikace (9600,8,N,1)

Port: Socket Rx Tx Adresa: 1

Okamžité hodnoty | Konfig. - proud, sním. | Konfig. - relé, čas | **Adresace - MODBUS** | Aktualizace firmwaru

Adresa regulátoru GreenBonO v protokolu MODBUS


Adresa uložená v EEPROM regulátoru: 255

Nastavení nové adresy

Žádaná nová adresa:

Nouzový režim - vnučená adresa=1

Nouzový režim není aktivní - rozpojte Jumper v GreenBonu:



TCP Socket (převodník serial/TCP-IP u GreenBona) konfigurace

IP adresa: 192.168.1.150

Port: 6770

doba pro příjem paketu: 500 [ms]

paket přichází po částech

Použít TCP Socket místo sériové linky

převod ascii-hex pro WEP key

Text: <-počet znaků

hex: